


Dati tecnici Technical features	
Max contenuto d'acqua Max water capacity	2500 l.
Jets idromassaggio Whirlpool jets	42 di serie (14plus 28 small) 8 optional
Jets airpool Airpool jets	47
Dati dimensionali Dimensional features	
Volume d'imballo Packaging volume	8.9 m ³
Peso a vuoto Dry weight	450 kg
Peso con acqua Wet weight	2950 kg
Caratteristiche elettriche Electrical features	
Voltaggio Voltage	220 380
Amperaggio Amperage	25 A (220V) 3x16 A (380V)
Tensione Tension	50 Hz
Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	2.5 Hp 1x2 speed 1.5 Hp with 8 jets optional 2.5 Hp 1x2 speed 3.0 Hp
Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	1.8 Kw 2 speed 0.38 Kw 1 speed 1.2 Kw with 8 jets optional 1.8 Kw 2 speed 0.38 Kw 1 speed 2.2 Kw
Regolatore temperatura Temperature controller	3 Kw
Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	1x800 watt optional

Disegno tecnico / Technical drawing

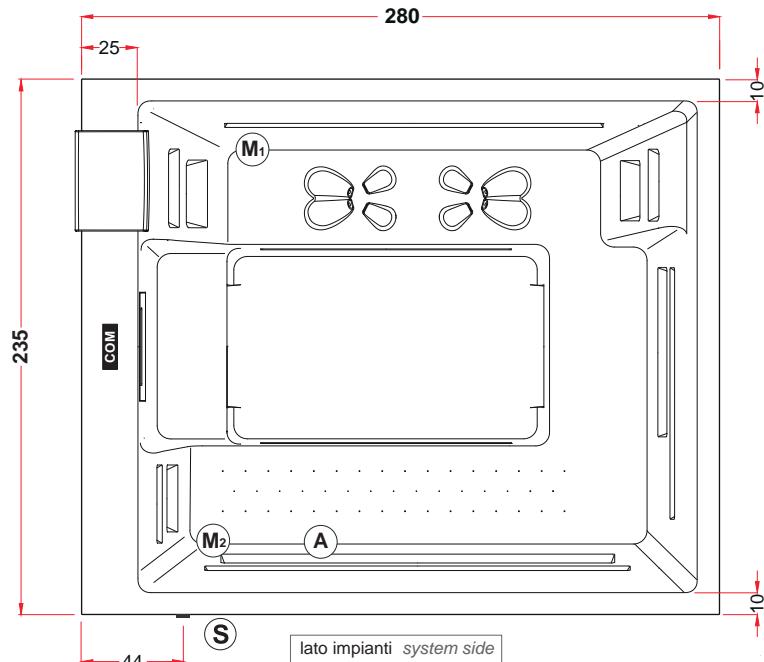


Valvola di scarico (S) Draining valve


Motore Idromassaggio (M₁) Whirlpool Engine

Motore Idromassaggio (M₂) Whirlpool Engine


Motore Airpool (A) Airpool Engine

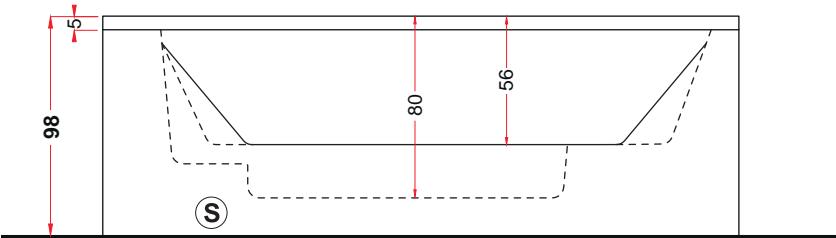

Installazioni disponibili / Installations allowed

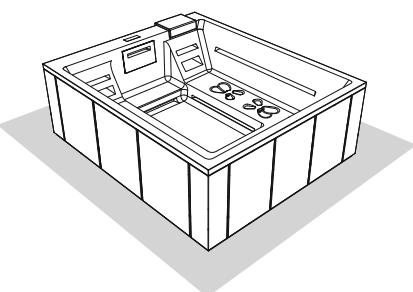


A centrostanza
standalone

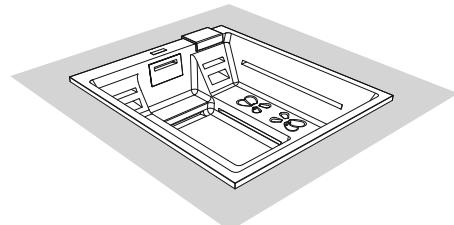

B centrostanza ad incasso
built-in standalone

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

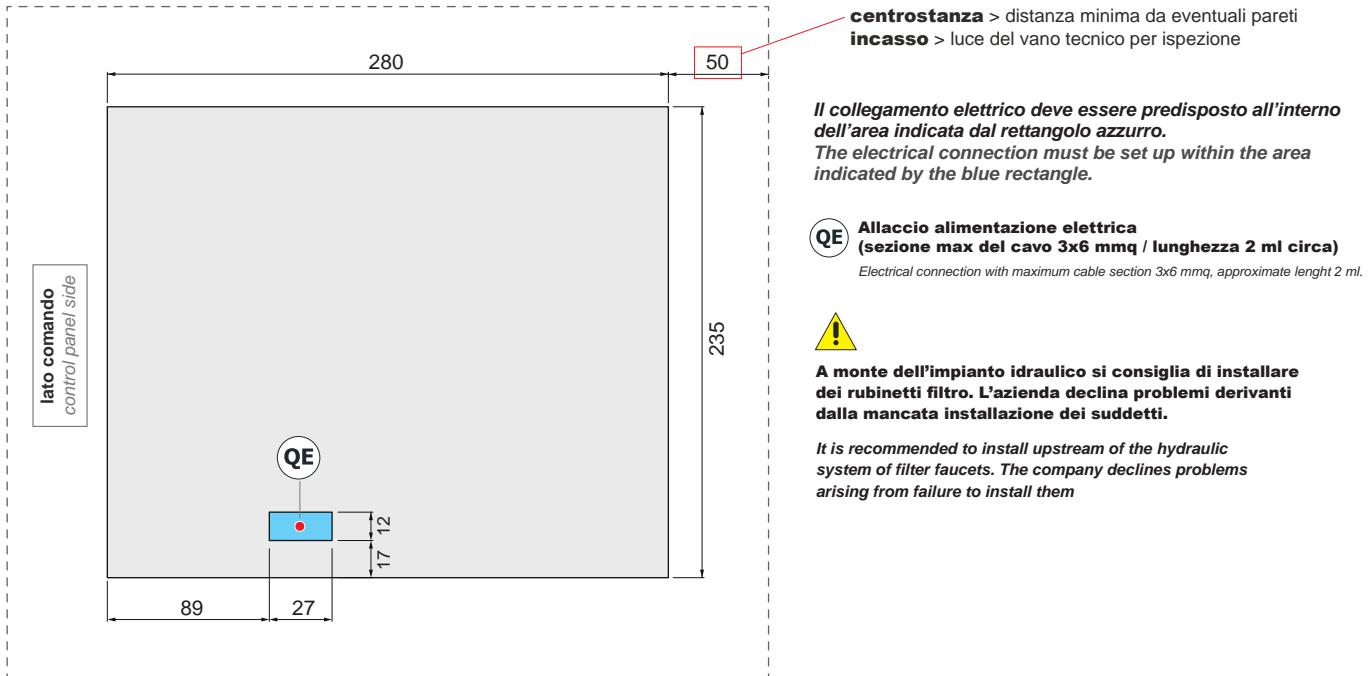

NOTE

- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve essere conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interruttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.
- The electrical system to which the mini-pool will be connected must comply with CEE standards
- The minipool should be connected to a mains isolator (magnetothermic switch) with min. 3mm spaced contacts and an RCD (differential switch) of max 30mA
- It is necessary that the building electrical system is equipped with a bipolar disconnecting device
- The electrical system must be equipped with an efficient ground system
- The minipool must be connected to the building's ground system permanently

Predisposizione della sede / Preparation of the installation site

Soletta in calcestruzzo h. 10 cm minimo, perfettamente in bolla e adatta a sostenere il peso della minipiscina + il peso delle persone ospitabili

Concrete slab h. 10 cm minimum, perfectly level and able to support the weight of the minipool + the weight of the people within

lato impianti/comandi
controls/installations side




Vedere predisposizioni
impianti idraulici ed elettrici
nella pagina precedente

B Pavimentazione antiscivolo
Non-slip flooring


A Griglie di drenaggio
Drainage grates

SOLETTA IN CALCESTRUZZO h. 10 cm min.
CONCRETE SLAB h. 10 cm minimum

Installazione ad incasso / Built in installation

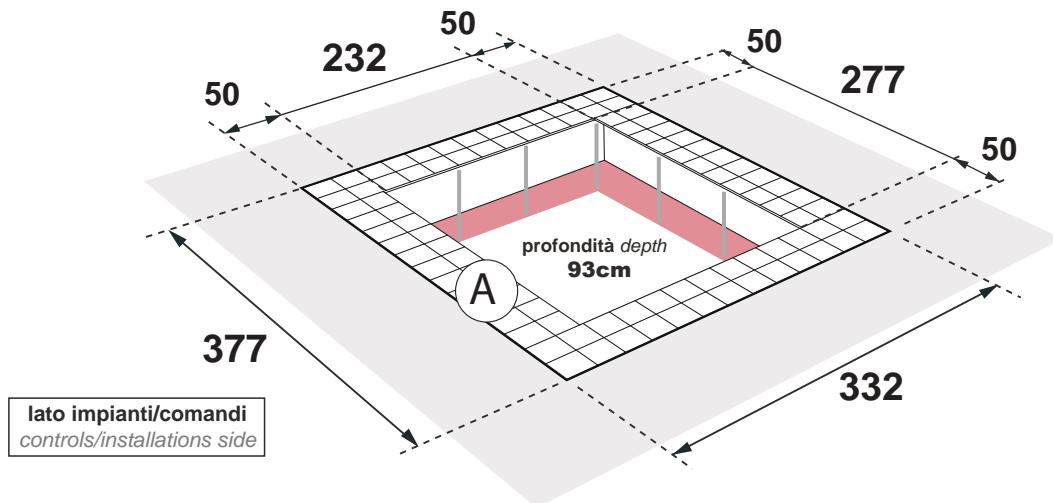

A) DETTAGLI VANO INCASSO / INSPECTION COMPARTMENT DETAILS

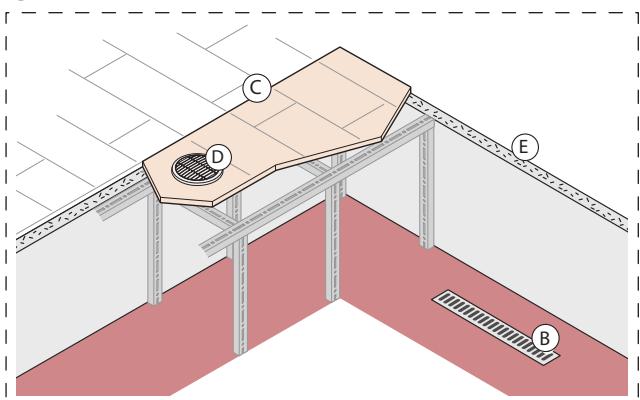

A Vano per ispezione perimetrale di 50cm con pavimento removibile

Perimetric inspection compartment of 50cm with removable floor

B Griglie di drenaggio interne

Internal drainage grates

C Pavimentazione antiscivolo

Non-slip flooring

D 2 griglie Ø15 cm per garantire una corretta aerazione del vano tecnico

n°2 Ø15 cm vents to ensure proper ventilation of the technical compartment

E Coibentazione: evita danni da gelo e condensa



Insulation: prevents damage from freezing and condensation


NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la minipiscina e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.

We advice to fix the last line of tiles near the edge once the installation is finished, the result will be a good match between the spa and the covering.

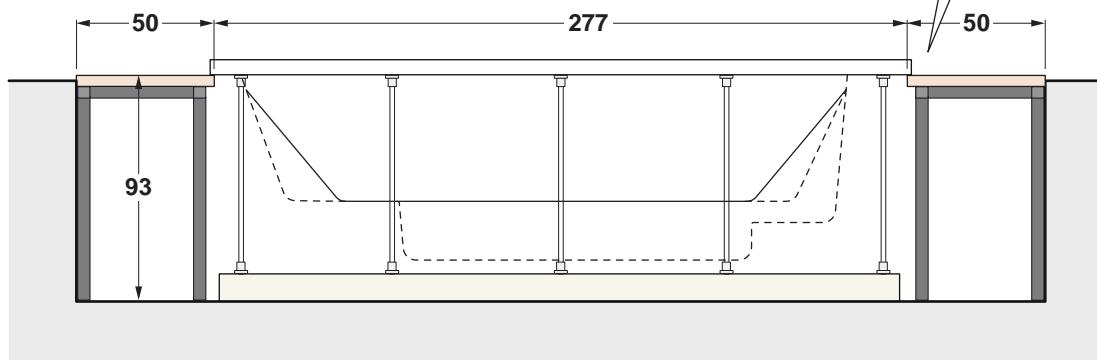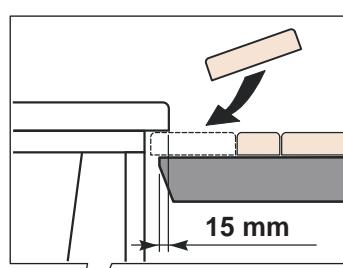

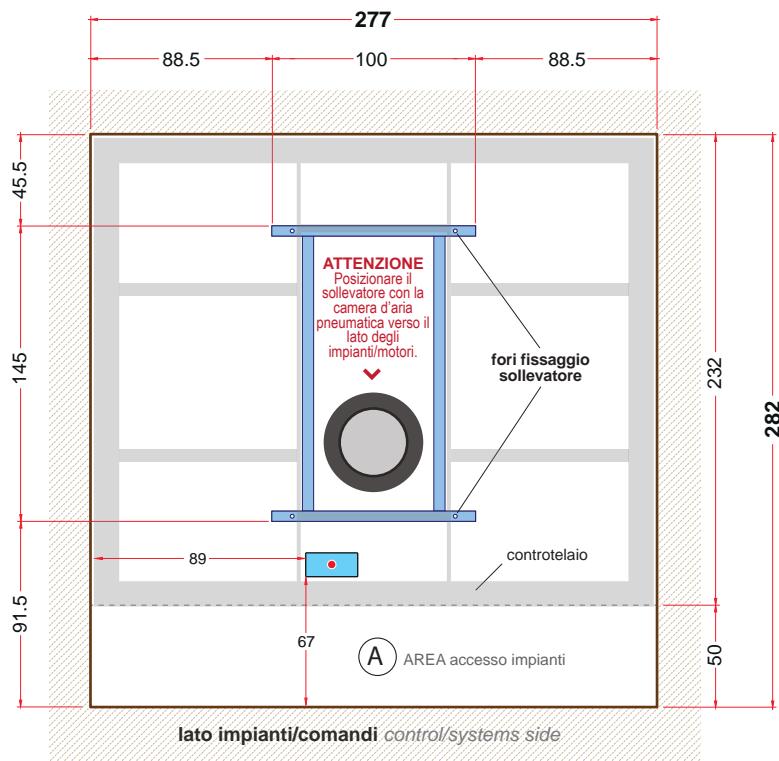


PROVVEDERE AL FISSAGGIO
A TERRA DEL SOLLEVATORE
SOLO DOPO AVER FATTO LA
PROVA DI ESCURSIONE CON
IL SOLO CONTROTELAI.

TO PROVIDE THE LIFTER
ON THE GROUND UP AFTER
THE EXCURSION TEST WITH
THE COUNTERFRAME ONLY.

● QE

L'installazione con sollevatore è centro-stanza,
nessun lato può essere accostato a muro,
va mantenuta una distanza minima di 50cm.

The installation with lifter is in the center of the room,
no side can be placed against the wall,
a minimum distance of 50cm must be maintained.

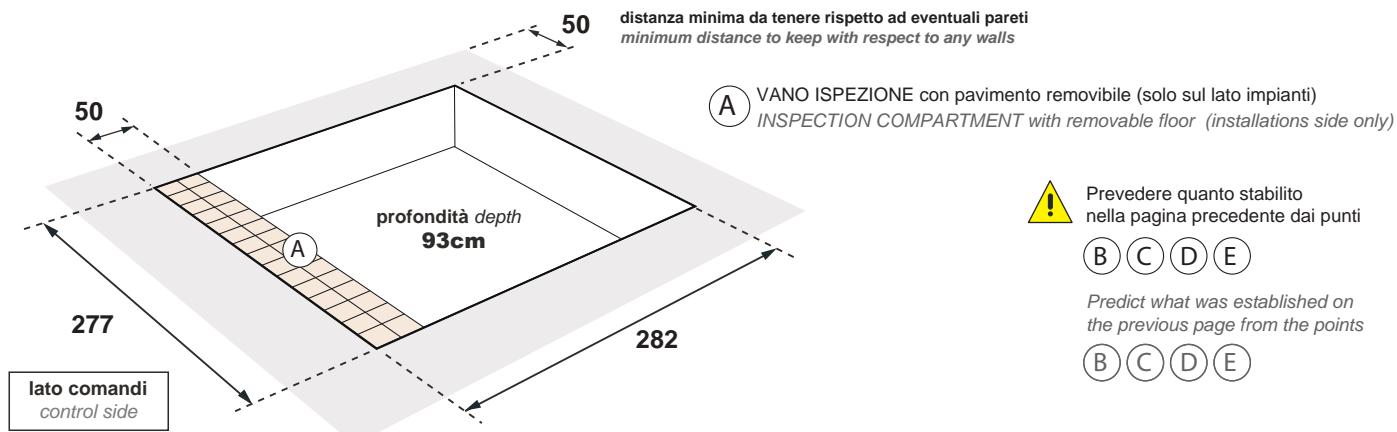

NB: si raccomanda che il peso
della minipiscina deve scaricare
sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa
discharge its weight on the base
and not on the edges.

