

ZEN Active - Pr1

centro-stanza / standalone

300x235 h.85

Dati tecnici Technical features

Max contenuto d'acqua Max water capacity	2500 l.
---	---------

Jets idromassaggio Whirlpool jets	40
--------------------------------------	----

Jets airpool Airpool jets	24 di serie 47 optional
------------------------------	----------------------------------

Dati dimensionali Dimensional features

Volume d'imballo Packaging volume	6.9 m ³
--------------------------------------	--------------------

Peso a vuoto Dry weight	480 kg
----------------------------	--------

Peso con acqua Wet weight	2980 kg
------------------------------	---------

Caratteristiche elettriche Electrical features

Voltaggio Voltage	220/380 volt
----------------------	--------------

Amperaggio Amperage	25 A (220V) 3x16 A (380V)
------------------------	------------------------------

Tensione Tension	50 Hz
---------------------	-------

Potenza motore IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL motor power	3 Hp di serie 1.26 Hp optional
---	---

Potenza assorbita IDROMASSAGGIO WHIRLPOOL absorbed power	2.2 Kw di serie 0.93 Kw optional
---	---



Potenza motore RICIRCOLO RECIRCULATION motor power	1.1 Hp
---	--------

Potenza assorbita RICIRCOLO RECIRCULATION absorbed power	0.81 Kw
---	---------

Regolatore temperatura Temperature controller	3 Kw
--	------


Potenza motore AIRPOOL AIRPOOL motor power	1x800 watt di serie 1x800 watt optional
---	--

Disegno tecnico / Technical drawing

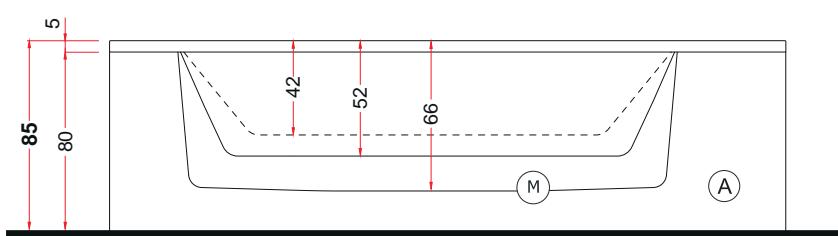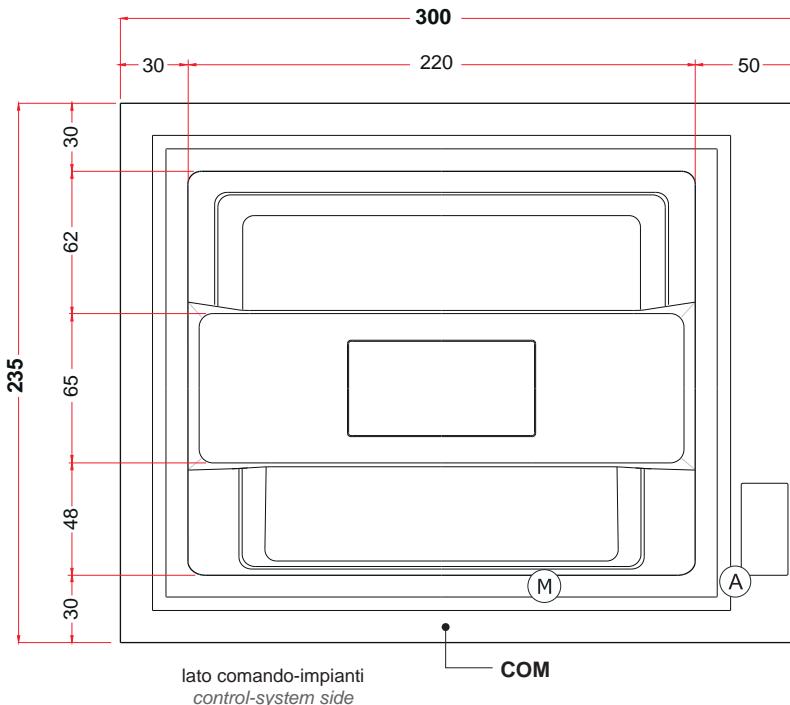


Motore Idromassaggio (M) Whirlpool Motor
Motore Airpool (A) Airpool Motor

Installazioni disponibili / Installations allowed

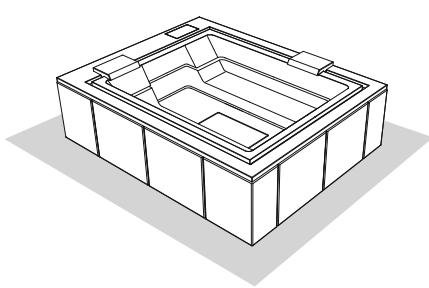


A centrostanza
standalone

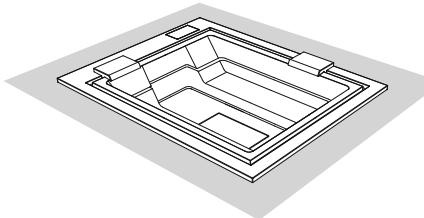

B centrostanza ad incasso
built-in standalone

Installazione idraulica - Installazione elettrica / Hydraulic installation - Electrical installation

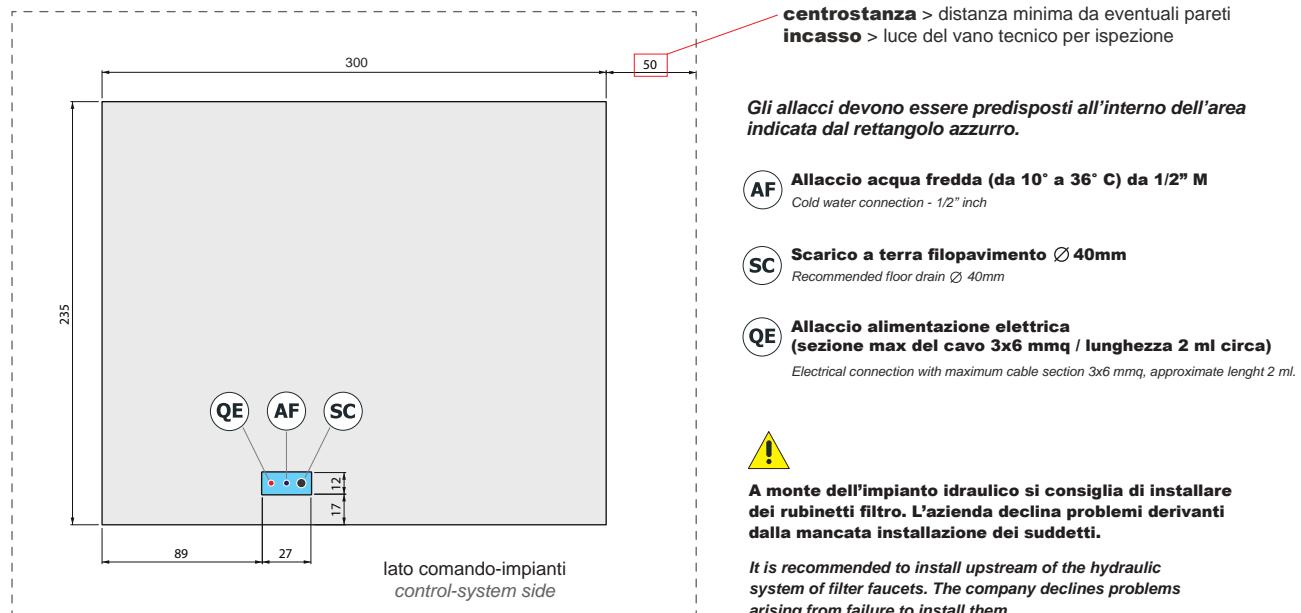


NOTE

- L'impianto elettrico al quale si intende collegare la minipiscina deve essere conforme alle norme CEE.
- La minipiscina dovrà essere collegata ad un Sezionatore di rete (interruttore magnetotermico) con contatti distanziati min. 3mm. e ad un RCD (interruttore differenziale) di max 30mA.
- E' necessario che l'impianto dell'edificio sia presente un dispositivo di disconnessione bipolare.
- Deve esistere un efficiente impianto di terra.
- La minipiscina deve essere collegata all'impianto di terra dell'edificio in maniera permanente.
- The electrical system to which the mini-pool will be connected must comply with CEE standards
- The minipool should be connected to a mains isolator (magnetothermic switch) with min. 3mm spaced contacts and an RCD (differential switch) of max 30mA
- It is necessary that the building electrical system is equipped with a bipolar disconnecting device
- The electrical system must be equipped with an efficient ground system
- The minipool must be connected to the building's ground system permanently

Componenti principali / Main components


- 1 Pannello comandi
- 2 Vasca di compenso
- 3 Filtro carta
- 4 Elettropompa 1
- 5 Bordo a sfioro
- 6 Centraline elettroniche
- 7 Motore airpool
- 8 Riscaldatore
- 9 Ozono
- 10 Ispezione vasca compenso
- 11 Pompa ricircolo

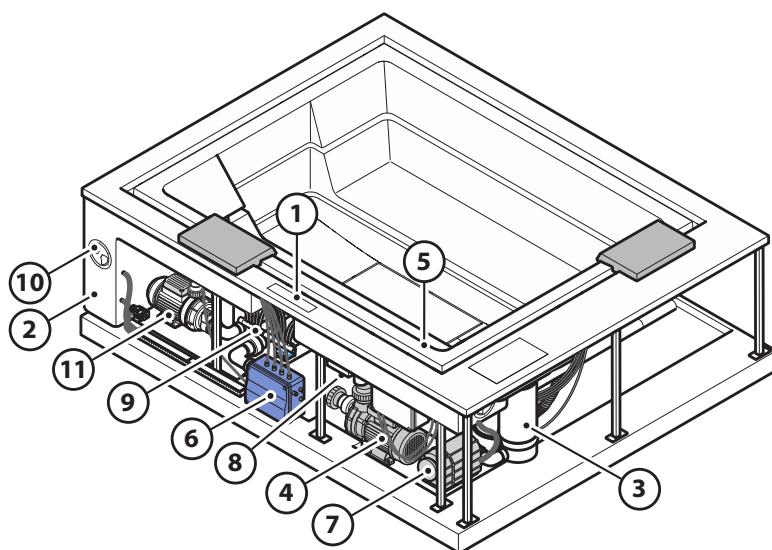

Installazione fuori terra / Free-standing installation

centrostanza
distanza minima da
eventuali pareti

50

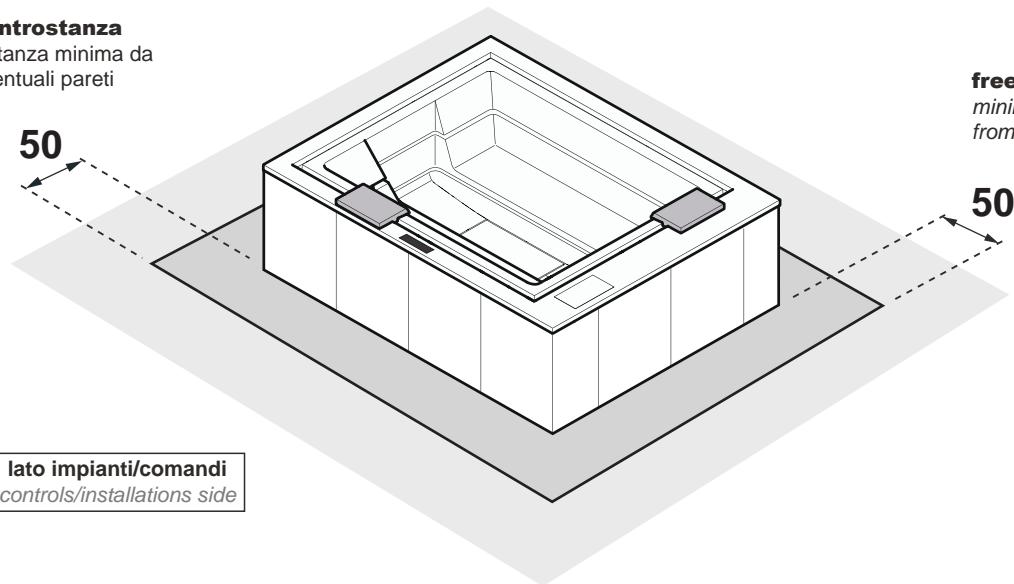


freestanding
minimum distance
from any walls

50

Predisposizione della sede / Preparation of the installation site

Soletta in calcestruzzo h. 10 cm minimo,
perfettamente in bolla e adatta a sostenere il
peso della minipiscina + il peso delle persone
ospitabili


Concrete slab h. 10 cm minimum, perfectly
level and able to support the weight of the
minipool + the weight of the people within

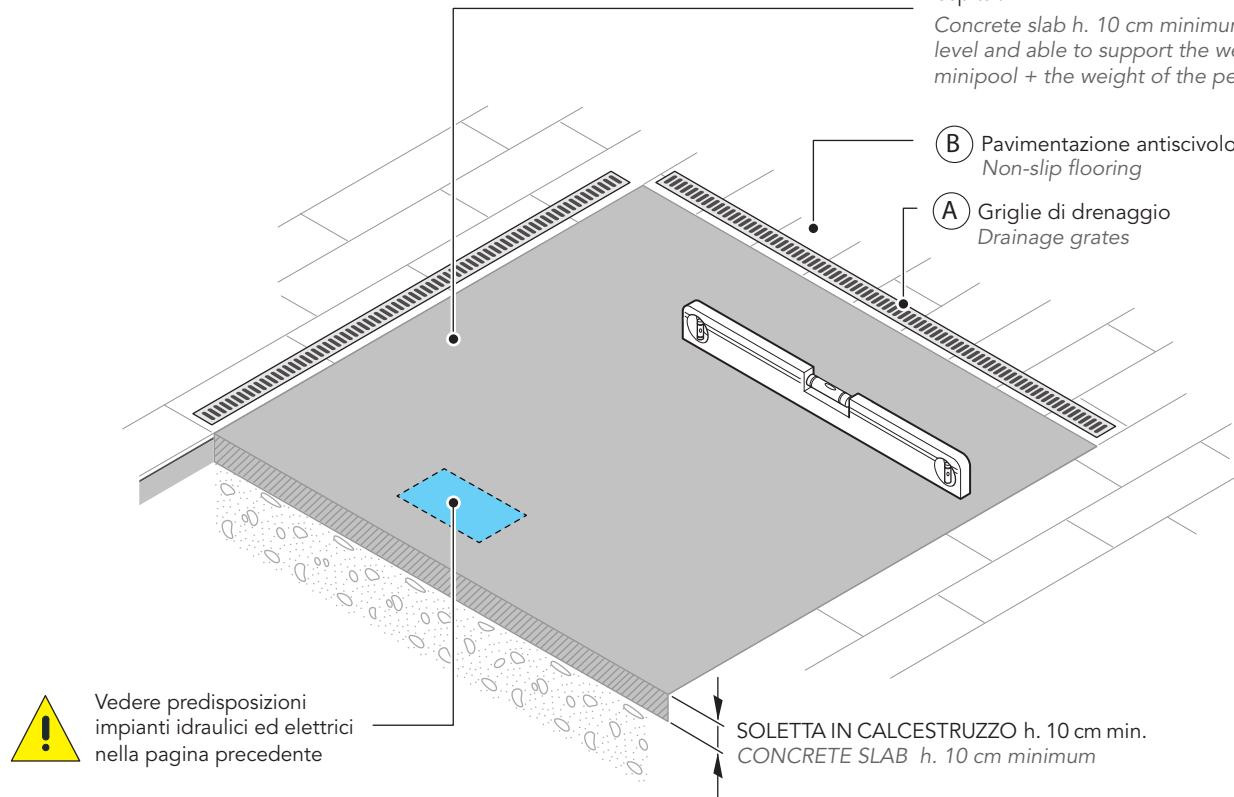


Vedere predisposizioni
impianti idraulici ed elettrici
nella pagina precedente

SOLETTA IN CALCESTRUZZO h. 10 cm min.
CONCRETE SLAB h. 10 cm minimum

Installazione ad incasso / Built in installation

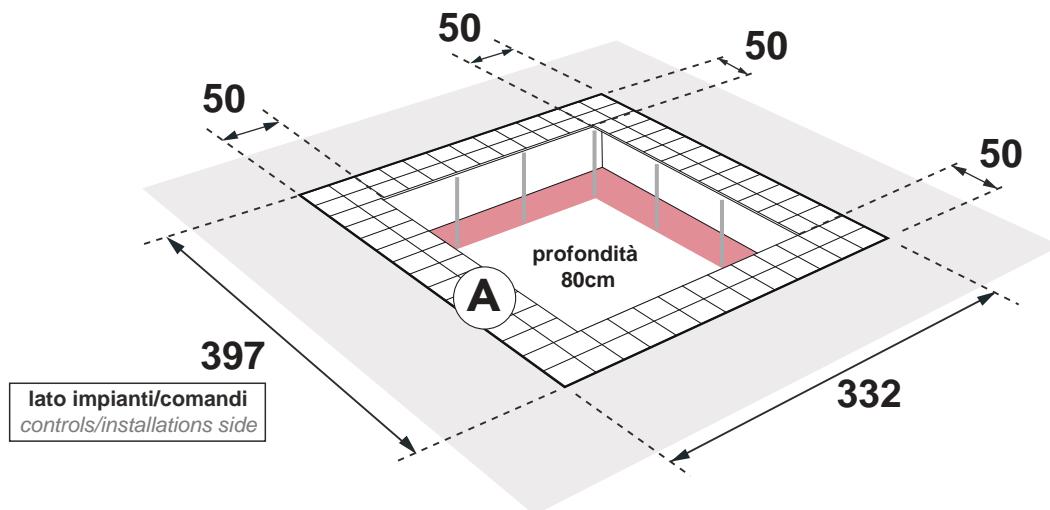

A DETTAGLI VANO INCASSO / INSPECTION COMPARTMENT DETAILS

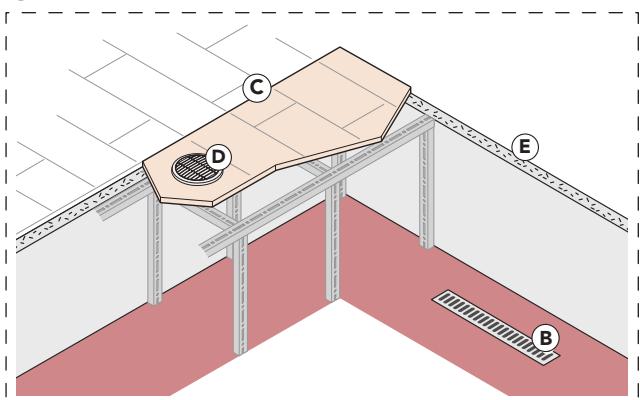

A Vano per ispezione perimetrale di **50cm** con pavimento removibile

Perimetric inspection compartment of **50cm** with removable floor

B Griglie di drenaggio interne

Internal drainage grates

C Pavimentazione antiscivolo

Non-slip flooring

D 2 griglie Ø15 cm per garantire una corretta aerazione del vano tecnico

n°2 Ø15 cm vents to ensure proper ventilation of the technical compartment

E Coibentazione: evita danni da gelo e condensa



Insulation: prevents damage from freezing and condensation

NB: si raccomanda che il peso della minipiscina deve scaricare sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa discharge its weight on the base and not on the edges.

Per ottenere un buon accoppiamento tra la minipiscina e il rivestimento, si consiglia la posa dell'ultima fila di piastrelle (in prossimità del bordo) ad installazione avvenuta.


We advice to fix the last line of tiles near the edge once the installation is finished, the result will be a good match between the spa and the covering.

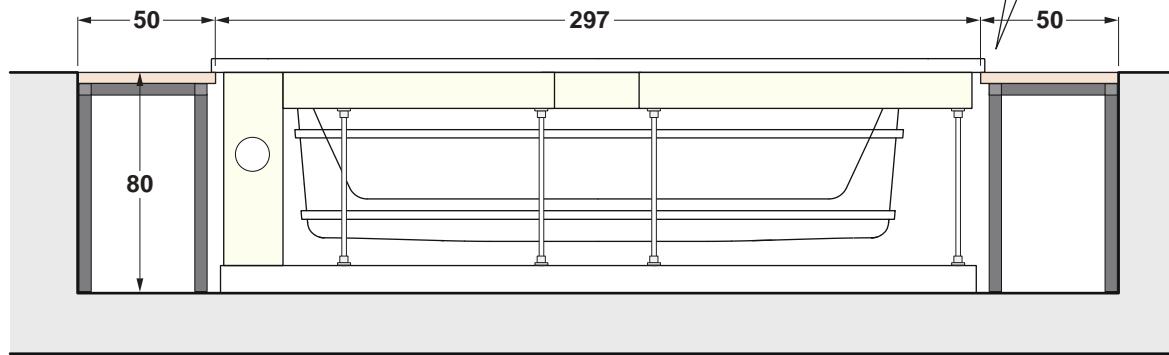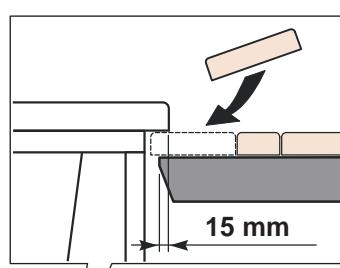

ZEN Active - Pr1

300x235 h.85

Installazione ad incasso con sollevatore
Built in installation with lifter

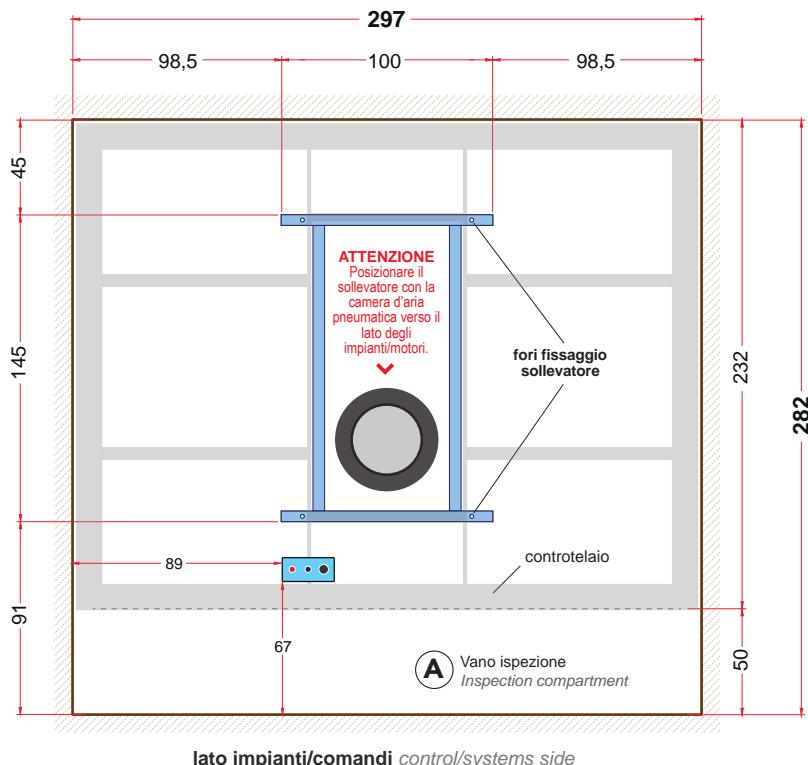

lato impianti/comandi control/systems side


PROVVEDERE AL FISSAGGIO
A TERRA DEL SOLLEVATORE
SOLO DOPO AVER FATTO LA
PROVA DI ESCURSIONE CON
IL SOLO CONTROTELAI.

TO PROVIDE THE LIFTER
ON THE GROUND UP AFTER
THE EXCURSION TEST WITH
THE COUNTERFRAME ONLY.

- QE
- AF
- SC

L'installazione con sollevatore è centro-stanza,
nessun lato può essere accostato a muro,
va mantenuta una distanza minima di 50cm.

The installation with lifter is in the center of the room,
no side can be placed against the wall,
a minimum distance of 50cm must be maintained.

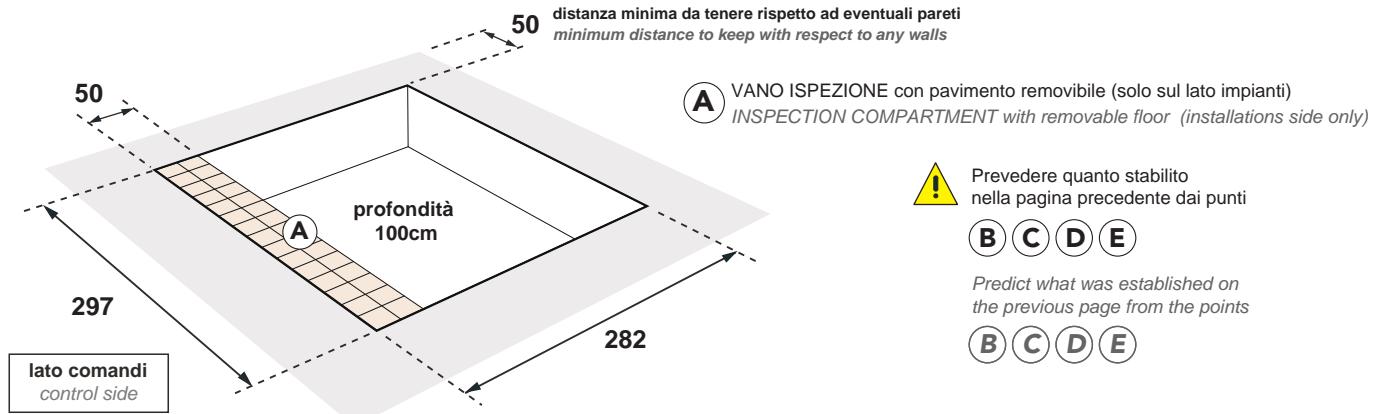

⚠ Prevedere quanto stabilito
nella pagina precedente dai punti

- B
- C
- D
- E

Predict what was established on
the previous page from the points

- B
- C
- D
- E

NB: si raccomanda che il peso
della minipiscina deve scaricare
sulla base e non sui bordi.

NB: we recommend to let the spa
discharge its weight on the base
and not on the edges.

